
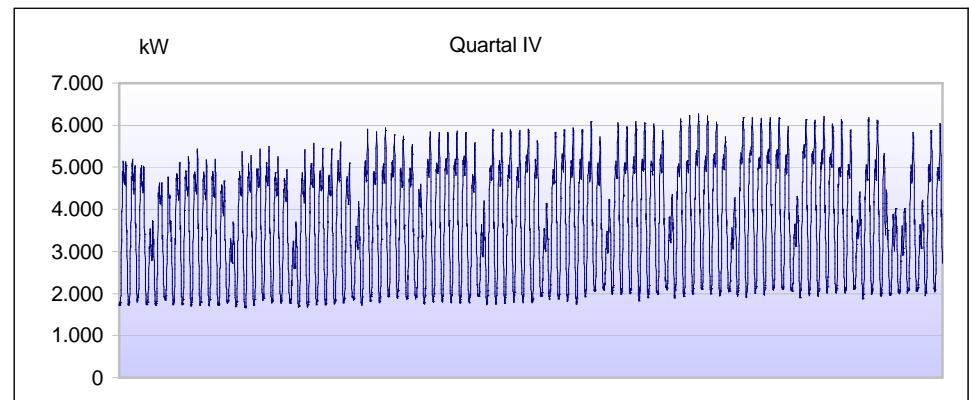
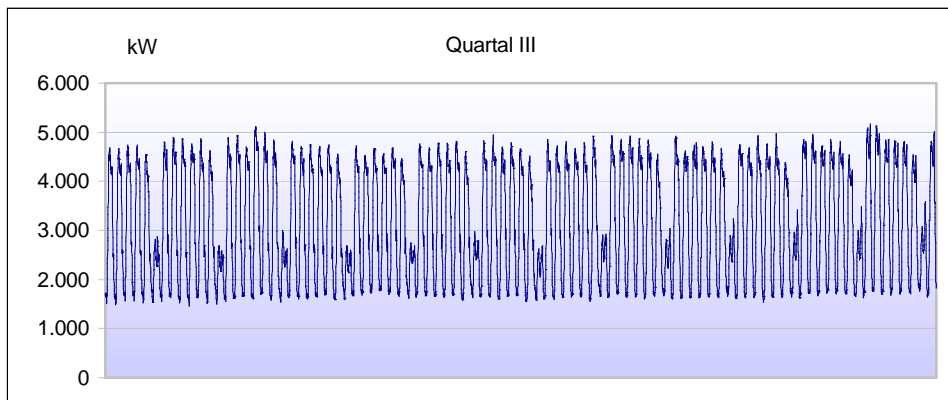
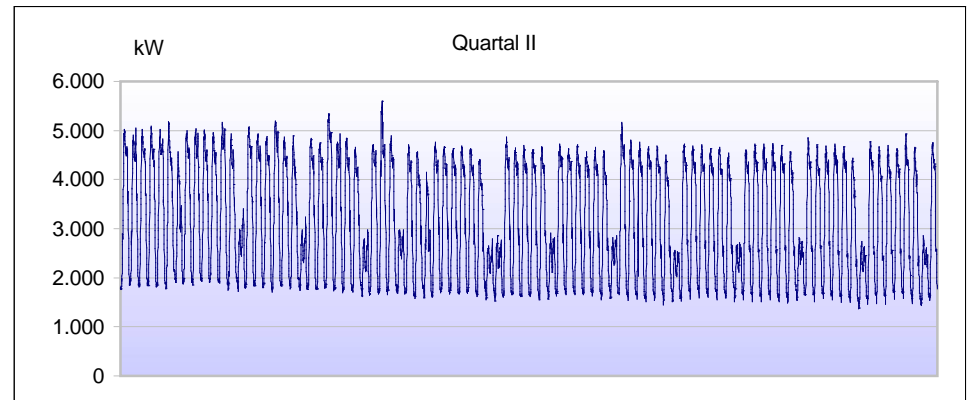


**Umspannung MS/NS
Höchstentnahmelast**

**§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV
GJ 2008**

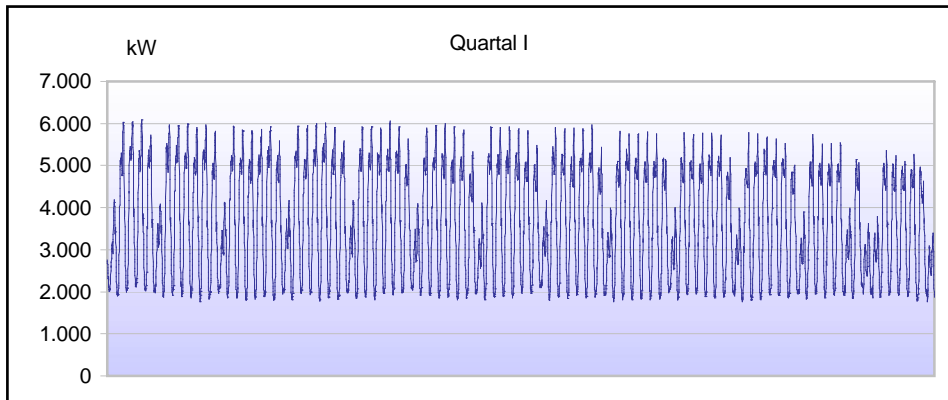

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Jahresarbeit | 29.626.031 kWh |
| Höchstleistung | 6.275 kW |
| Datum/Zeit P _{max} | 03.12.2008 18:15 Uhr MEZ |

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...). Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.