
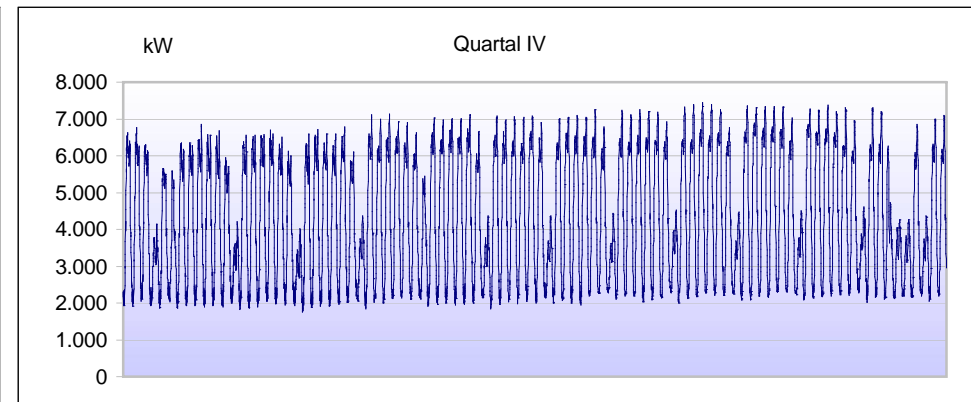
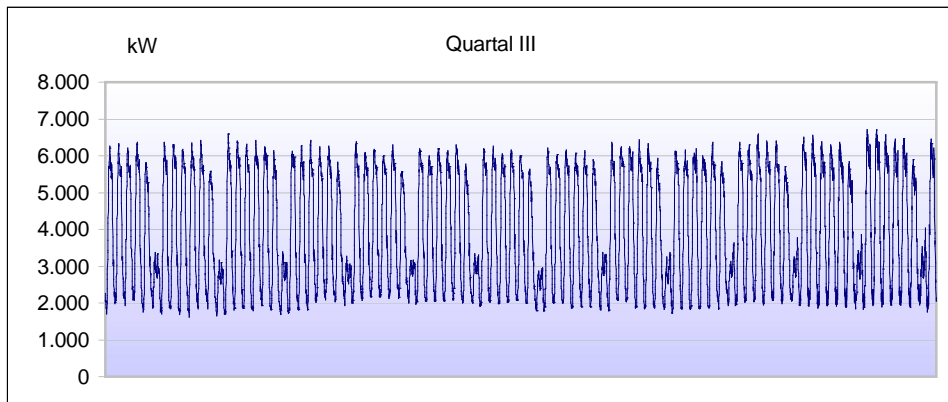
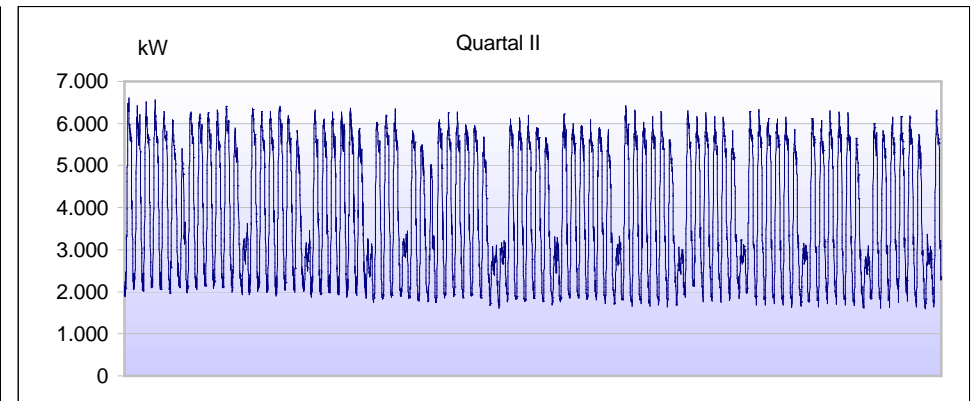


Umspannung HS/MS

Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV

GJ 2008

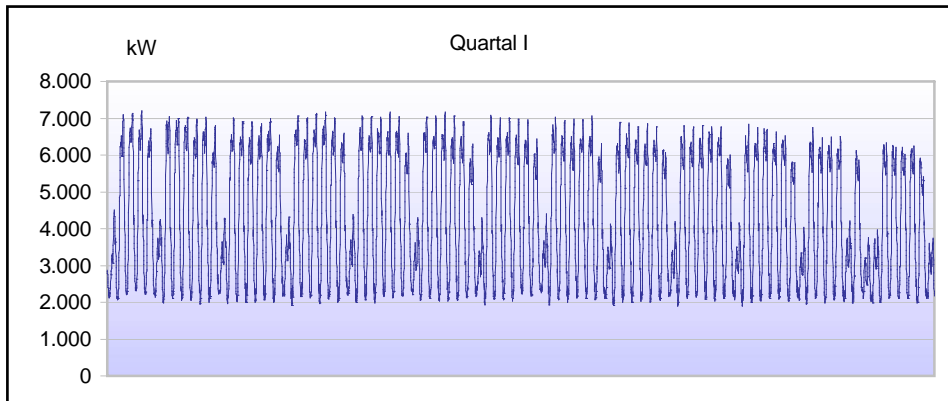

Jahresarbeit	35.824.676 kWh
Höchstleistung	7.448 kW
Datum/Zeit P _{max}	03.12.2008 18:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.