
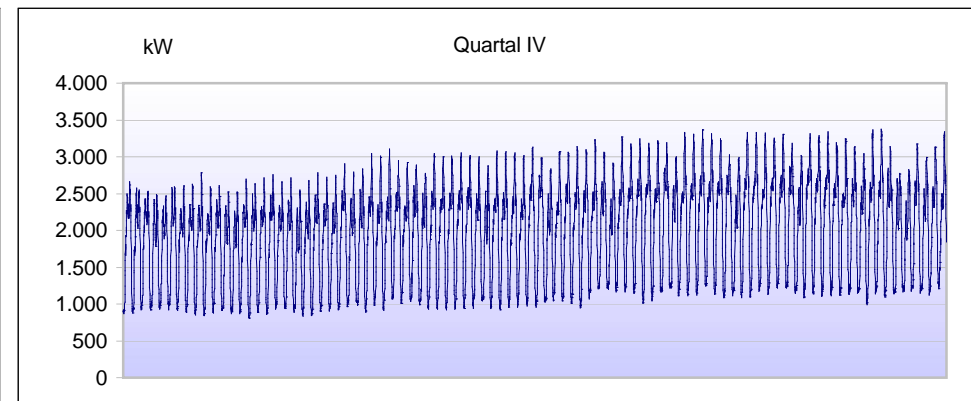
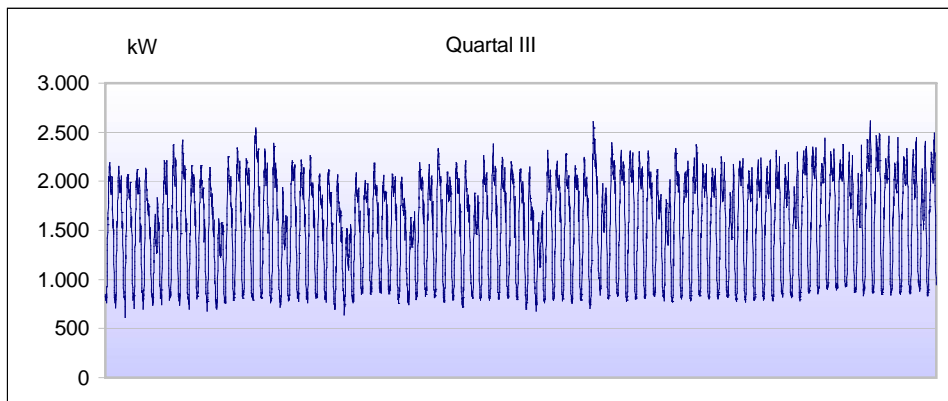
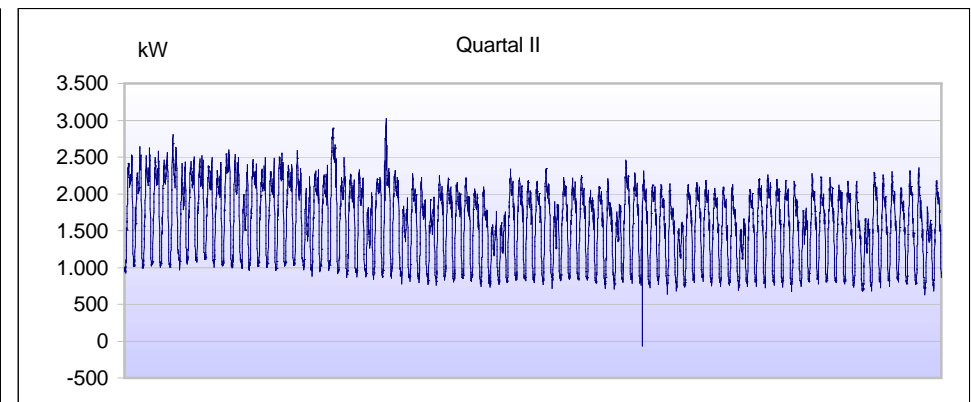


Netzgebiet

§ 17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV

Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens

GJ 2008

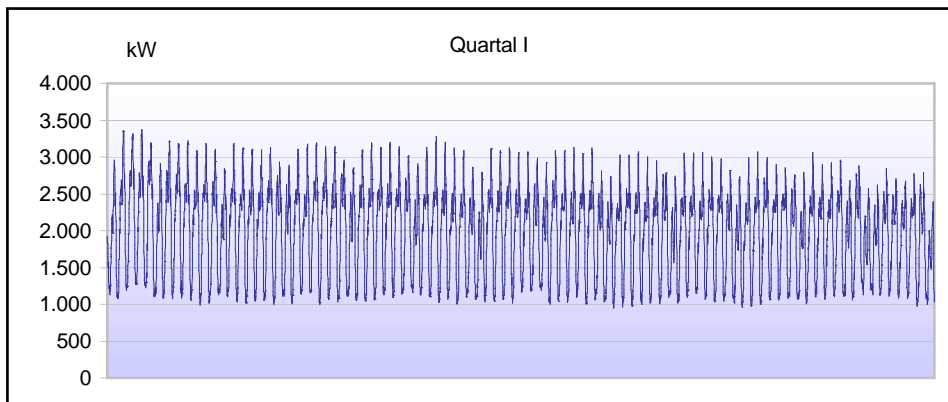

Jahresarbeit	15.670.793 kWh
Höchstleistung	3.377 kW
Datum/Zeit P _{max}	04.01.2008 18:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.