
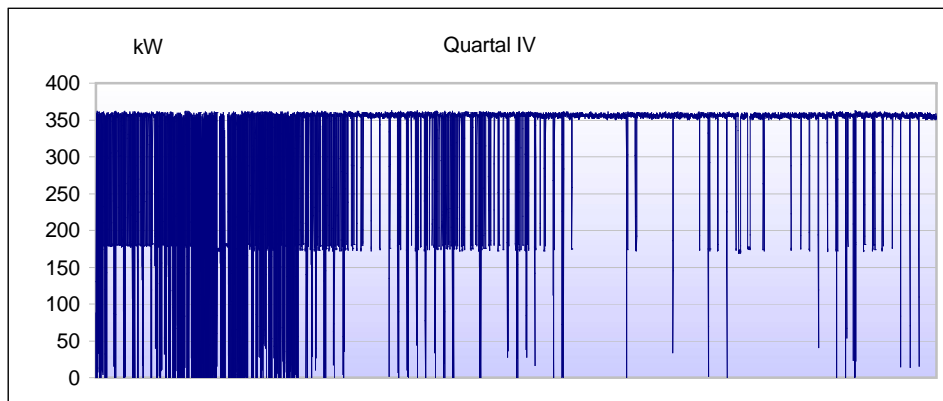
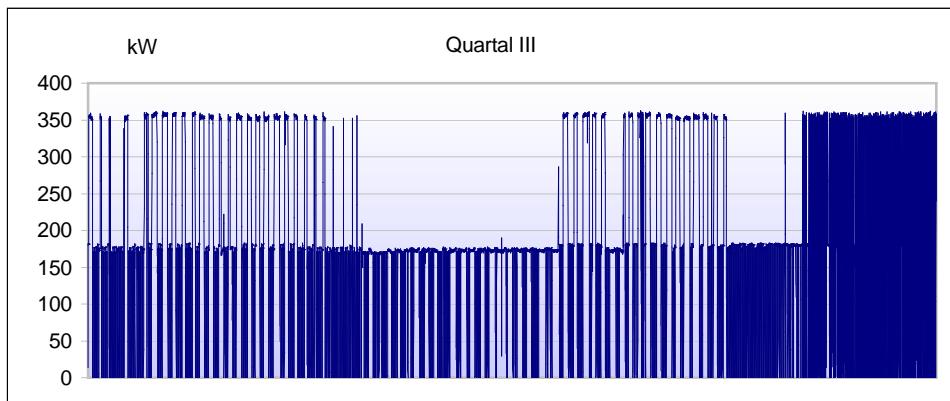
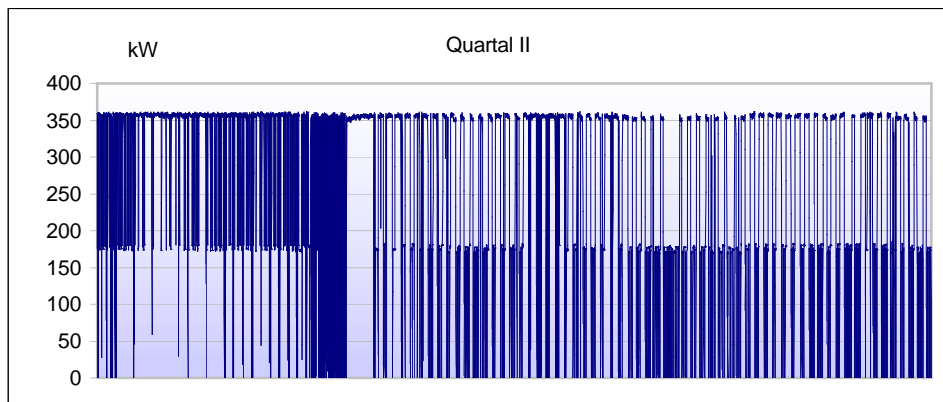


Mittelspannung MS
Summe aller Einspeisungen

§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV
GJ 2008

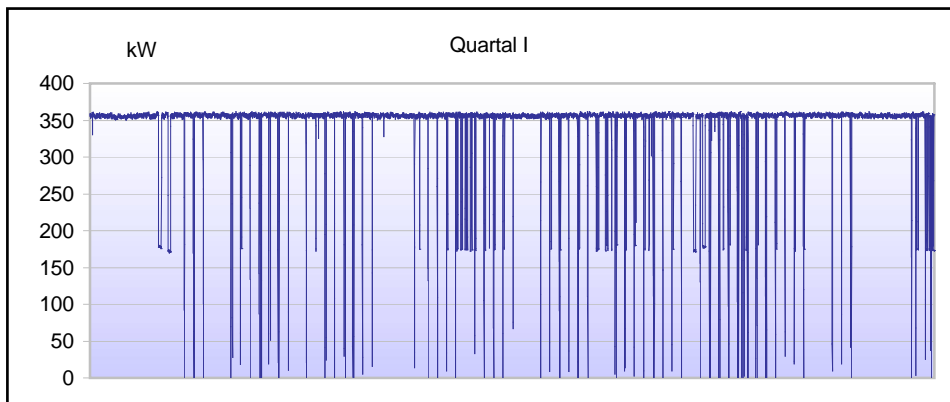

Jahresarbeit	2.368.031 kWh
Höchstleistung	362 kW
Datum/Zeit P _{max}	01.11.2008 09:30 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).
Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.